



시험성적서



1. 성적서 번호 : CT20-043651K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 두영금속
 - 주소 : 경기도 파주시 범박골길 50 (다율동) 제 3동
3. 시험기간 : 2020년 04월 06일 ~ 2020년 04월 13일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : Do-20
6. 시험방법
 - (1) KS F 2292:2019
7. 시험결과
 - 1) Do-20

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
기밀성	등급	(1)	1	-	A

첨부 1. 시험체 구성, 첨부 2. 기밀성 시험 요약, 첨부 3. 시험체 도면, 첨부 4. 시험체 사진

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

확인	작성자명 손명훈	기술책임자명 서준식
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2020년 04월 13일




한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8907

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

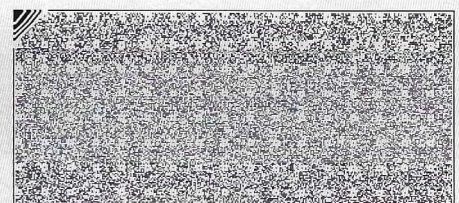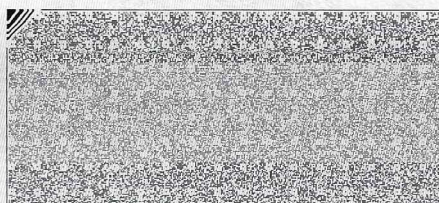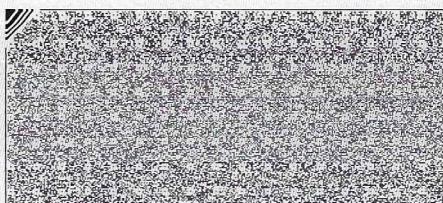

시험성적서



성적서번호 : CT20-043651K

첨부 1. 시험체 구성

모델명	Do-20	
프레임 재질	알루미늄 / 스테인리스	
용량	1 390 mm × 3 053 mm, 문тол폭 150 mm	
유리 구성	두께 (mm)	유리종류
	8	단층유리
	일반 8 mm	

----- 다음페이지 계속 -----



시험성적서



성적서번호 : CT20-043651K



첨부 2. 기밀성 시험 요약

시험일자	2020. 04. 10.
------	---------------

시험 결과	압력차(Pa)	통기량($m^3/(h \cdot m^2)$)
	10	0.73
	30	1.72
	50	2.56
	100	4.61
	기밀성 등급	1 등급

기밀성 등급선	기밀성 등급선
시험실 환경	온도 : $(15.8 \pm 1.0) ^\circ C$ 습도 : $(45.5 \pm 5.0) \% R.H.$ 기압 : $(1016.8 \pm 0.1) hPa$

----- 다음페이지 계속 -----

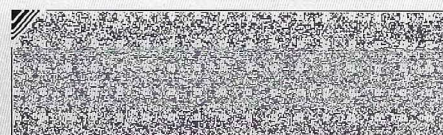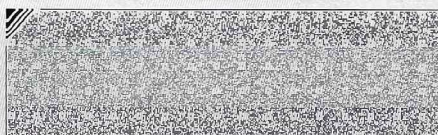


시험성적서



성적서번호 : CT20-043651K



첨부 3. 시험체 도면

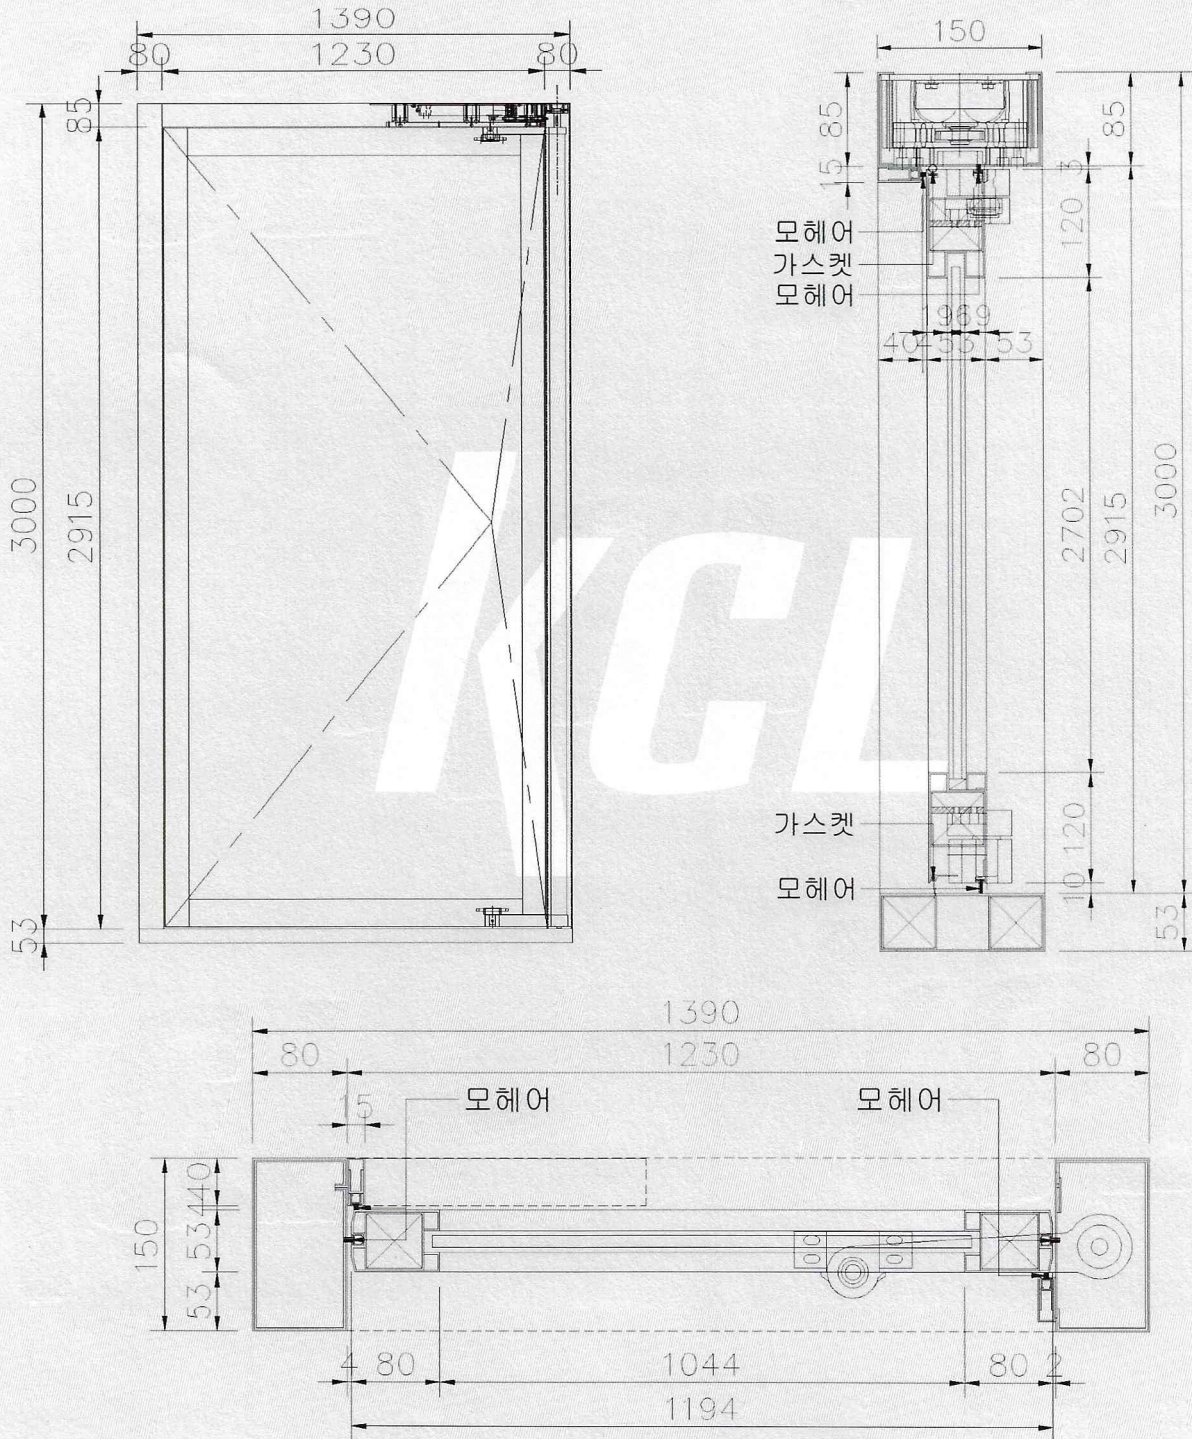

----- 다음페이지 계속 -----

총 5페이지 중 4페이지

양식 TQP-12-01-01(1)

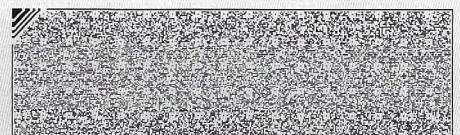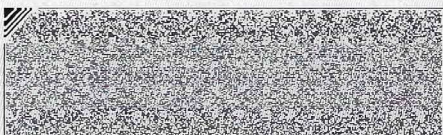


시험성적서



성적서번호 : CT20-043651K

첨부 4. 시험체 사진

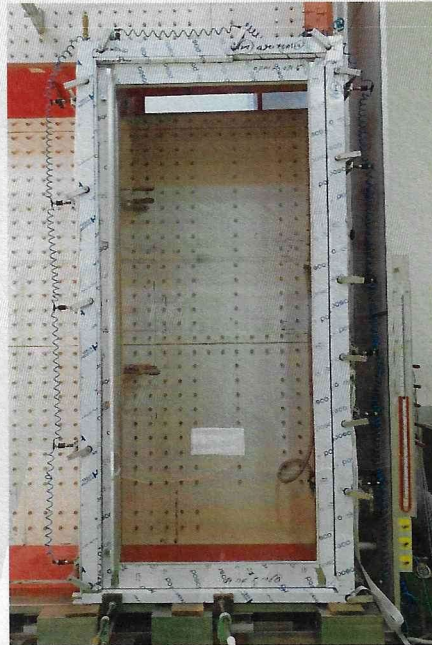

[사진 1] 정면



[사진 2] 측면

----- 끝 -----

총 5페이지 중 5페이지

양식TQP-12-01-01(1)

